



BlikaWardrobe

Ventilation

STANDARD VENTILATION, TERMISK

Effektiv ventilation för fuktiga arbetskläder

Blika klädsåp ventileras via vanlig termisk ventilation.

Luften tränger in i skåpet genom den perforerade botten och fortsätter därefter ut genom ventilationsutstansningarna över dörren.

Detta hjälper mot fukt och dåligt lukt från arbetskläder.


STORAGE FOR LIFE



 **Blika A/S**
+45 79 14 21 22
mail@blika.dk
www.blika.dk

 **Blika AB**
+46 225 145 10
mail@blika.se
www.blika.se

blika.

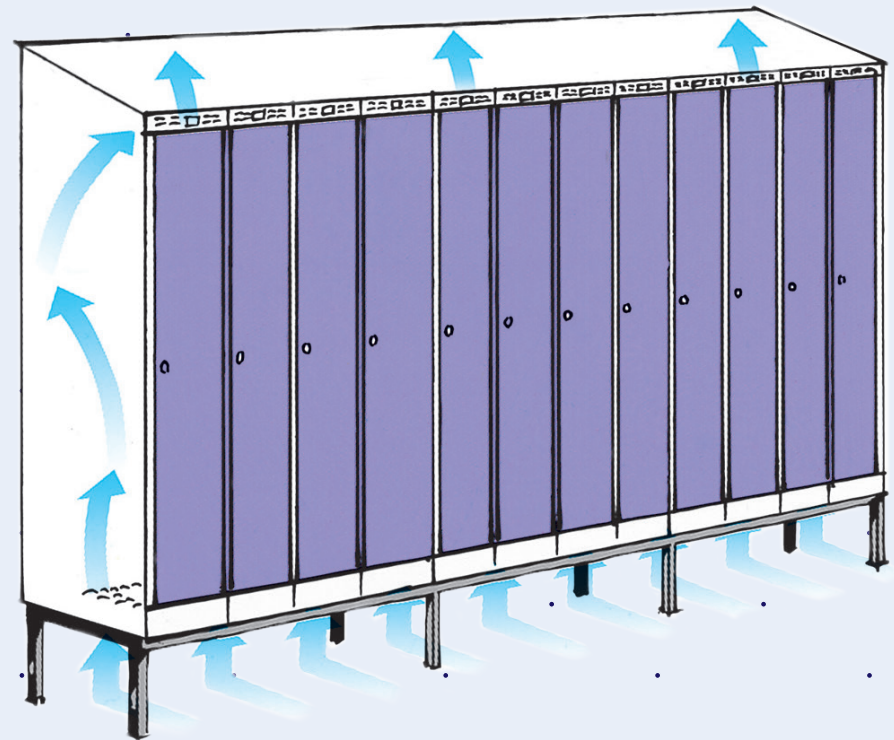



BlikaWardrobe

Ventilation

EKSTERN MEKANISK VENTILATION

Type B - effektiv lukt- och fukthantering med integrerad ventilation

Här ansluter man klädskåpens ventilationsrör till byggnadens ventilationssystem och skapar på så sätt undertryck i skåpen. Detta säkerställer att dålig lukt från smutsiga och fuktiga arbetskläder försvinner.

Blikas garderobskåp GS, GDS & GDTS är förberedda för montering av denna lösning. Blika levererar alla rördetaljer som ska användas fram till rörsystemets T-röret i skåptaket. Anslutningen mellan skåpets T-för och byggnadens ventilationssystem ingår inte i Blikas åtagande.

Om Blika får information om hur skåpen och uttagen ska placeras, så levererar vi det nödvändiga antalet rör med ventilationshåll, anslutningsmuffar, gavlar och T-kopplingar.

Ventilationsanläggningens luftkapacitet bör vara sådan att luften i varje skåp byts ut 5–6 gånger per timme (luftkapaciteten vid varje uttag är därmed cirka 33 m³/h). Den maximala radlängden är 3 meter på vardera sidan av ett uttag.

- 1: Vertikalt rör/flexslang från byggnadens ventilation ansluts till T-röret i skåpet
- 2: Perforerat rör levereras i skåpsmodullängd
- 3: Skarvstycke
- 4: Ändlock

STORAGE FOR LIFE



 **Blika A/S**
+45 79 14 21 22
mail@blika.dk
www.blika.dk

 **Blika AB**
+46 225 145 10
mail@blika.se
www.blika.se

blika.

